



PÔDORYS NA KÓTE 212,00

Sedimentačná nádrž
a nádrž mechanického predčistenia

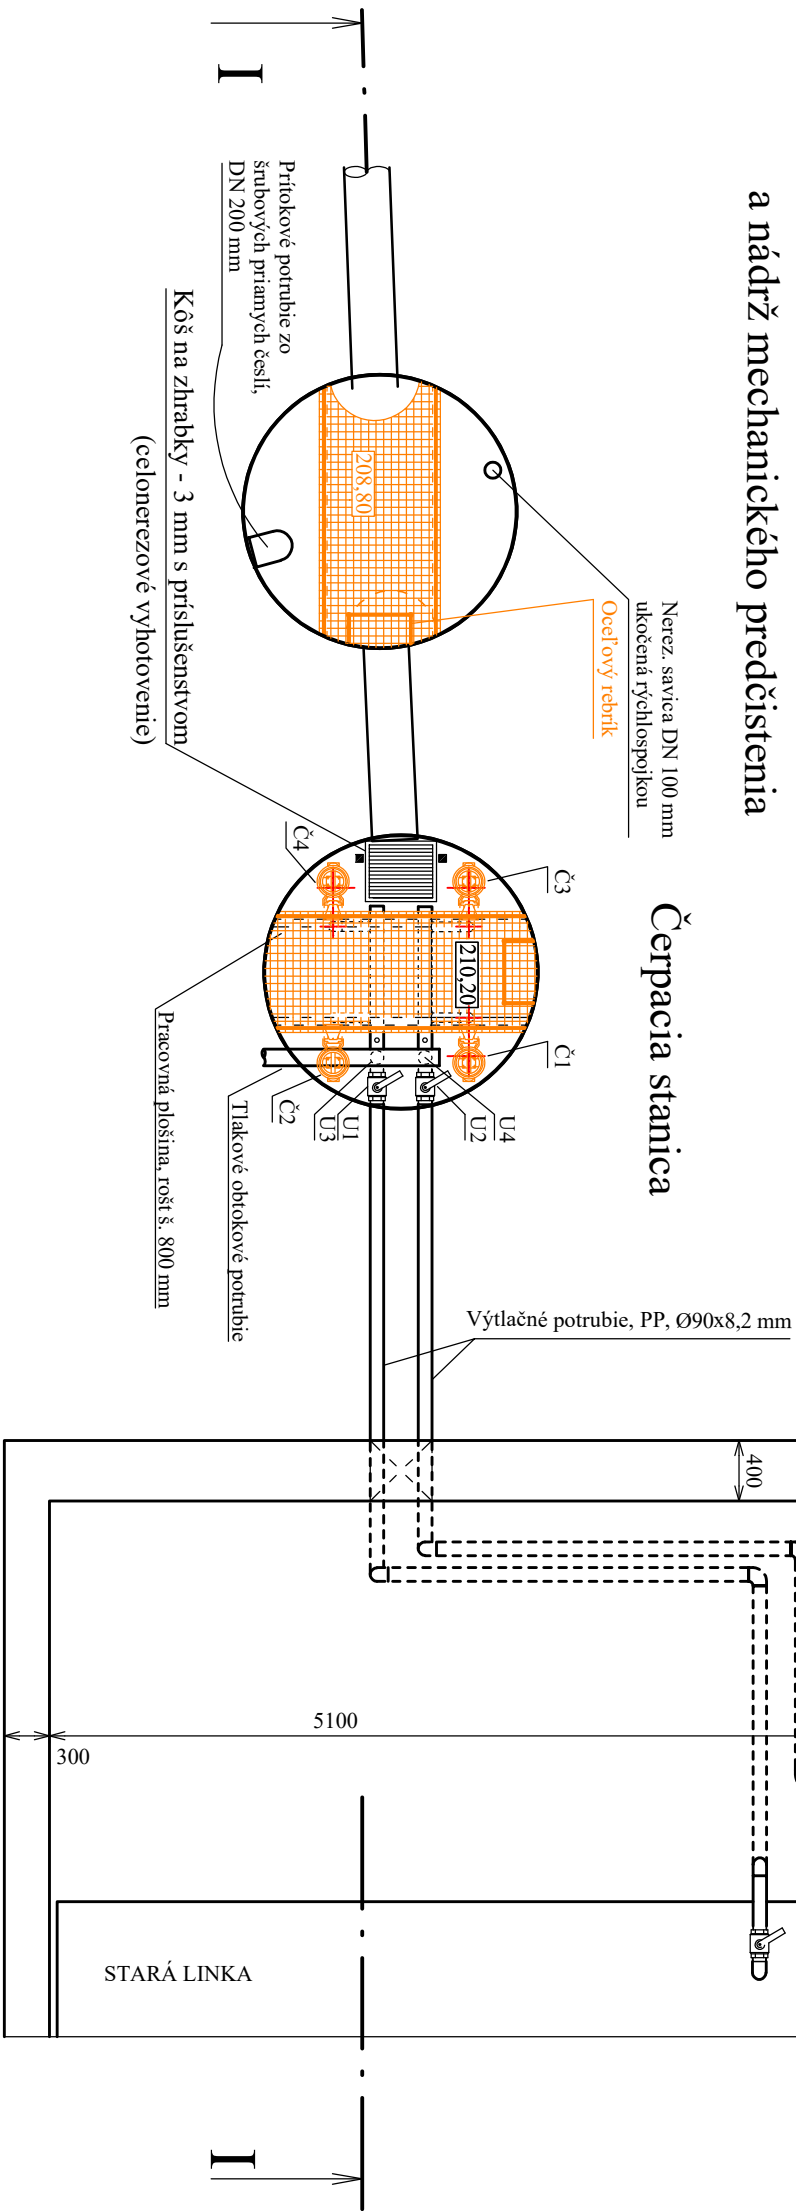

Sedimentačná nádrž
a nádrž mechanického predčistenia

PÔDORYS NA KÓTE 215,00

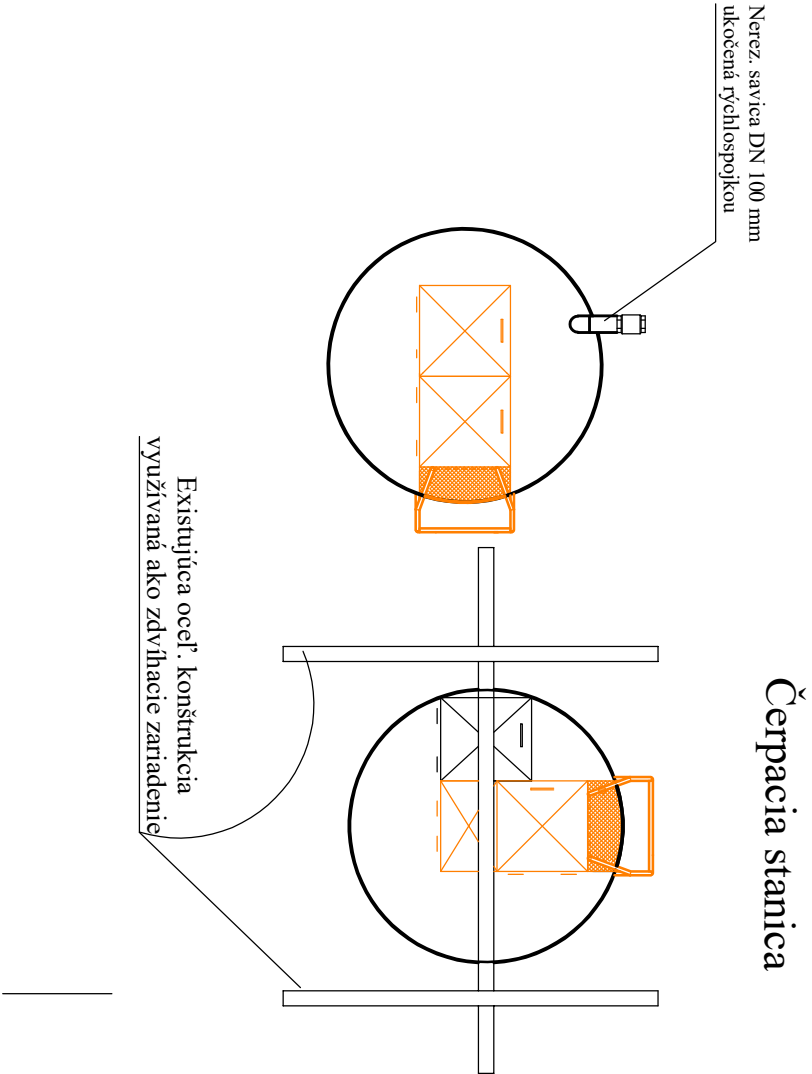

LEGENDA ZNAČENIA

Č1 - Č 4 - Existujúce ponorné kalové čerpadlo Anna - Porter 501 ND s príslušenstvom, P1 = 1,1 kW, P2 = 0,75 kW

M - Mechanické predčistenie: existujúce šrubové priame česle s priechodnosťou ok 3mm, OV zo závodu Essity Slovakia, s.r.o.

Pea = 2 kW, 50 Hz-3-380/415 V, (existujúce zariadenie)

- 1 - Uzatváracia klapka, DN 80 mm
- 2 - Guľová spätná klapka, DN 80 mm
- 3 - Guľová spätná klapka, DN 65 mm

POZNÁMKA

Za normálneho chodu ČOV musia byť otvorené uzatváracie klapky U1 a U2 a uzatvorené klapky U3 a U4 na obtokovom potrubí. Pri obtokovaní sa musia uzatvoriť klapky U1 a U2 a otvoriť klapky U3 a U4.

D1. DOKUMENTÁCIA TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA STAVBY

Sada číslo			
AUTOR		Ing. Peter Nemec	
ZODP.PROJEKTANT		Ing. P.Nemec	
VYPRACOVAL		Ing. P.Nemec	
KRESLIL		Ing. P.Nemec	
INVESTOR		Obec Gemerská Hôrka	
STAVBA		FORMÁT	2 A4
REKONŠTRUKCIA ČOV GEMERSKÁ HÔRKA		DÁTUM	01/2022
		STUPEŇ	SP
		MIERKA	Č.VÝKRESU
OBJEKT PS 01 STROJNO – TECHNOLOGICKÁ ČASŤ ČOV			
OBSAH PÔDORYS NÁDRŽAMI SN, NMP a ČS, demontážne práce		1:50	608